


2720-2	2721-1	2721-2
2720-4	2721-3	2721-4
2820-2	2821-1	2821-2



凡 例		名 称
マン ホ ール （ 人 孔 ）	●	標準 1号マンホール（内径90cm）
	○	標準 2号マンホール（内径120cm）
	①	標準 3号マンホール（内径150cm）
	②	標準 4号マンホール（内径180cm）
	③	標準 5号マンホール（内径210×120cm）
	④	標準 6号マンホール（内径240×120cm）
	⑤	標準 7号マンホール（内径260×120cm）
	⑥	竪立 0号マンホール（内径75cm）
	⑦	竪立 1号マンホール（内径90cm）
	⑧	竪立 2号マンホール（内径120cm）
	⑨	竪立 3号マンホール（内径150cm）
	⑩	竪立 4号マンホール（内径180cm）
	Ⓚ	竪立 矩形マンホール（内径90×60cm）
	Ⓛ	竪立 方形マンホール（内径180×120cm）
	㊦	特殊 特1号マンホール（内径90×60cm）
	㊧	特殊 特2号マンホール（内法120×120cm）
	㊨	特殊 特3号マンホール（内法150×120cm）
	㊩	特殊 特4号マンホール（内法180×120cm）
	◎	小直径マンホール（内径30cm）
	○	特殊 マンホール
	△	特殊 シママンホール
	▽	特殊 円形特殊人孔
	◇	特殊 特殊人孔
	○	特殊 特殊マンホール（特殊用）
	□	横切 横形マンホール（内法120×90cm）
	△	横切 横形マンホール（内径90×60cm）
	Ⓔ	収納マンホール（上流）
	Ⓕ	収納マンホール（中流）
	Ⓖ	収納マンホール（下流）
	Ⓗ	収納分水管マンホール（上流）
Ⓙ	収納分水管マンホール（下流）	
Ⓜ	収納防漏扉付マンホール（上流）	
Ⓨ	収納防漏扉付マンホール（下流）	
☆	蓋入人孔	
➡	遮り入、柱口、外管敷入部等	
➡	処理場、ポンプ所への流入部または流出部	
➡	既設下水道上流部又は道路管理者区分点	
Ⓧ	空気を	
Ⓦ	雨水井	
Ⓩ	マンホール（上流）	
ⓐ	下流方向調整板	
注）マンホール、変化点及び結合点の色は 管理により異なる。		
変化点又は結合点	→	合流接続
	→	雨水接続
	→	雨水接続（ＬＵ系）
	→	雨水吐管（接続）
	→	合流幹線
	→	合流幹線（市町村）
	→	汚水幹線（市町村）
	→	雨水幹線
	→	雨水幹線（市町村）
	→	清流排水
	→	合流排水（幹線）
	→	処理場又はポンプ所からの放流水
管	→	合流汚水管線
	→	合流汚水管線（市町村）
	→	汚水圧送管線
	→	雨水圧送管線
	→	雨水圧送管線（市町村）
	→	雨水圧送管線（幹線）
	→	再生水管（中水道）
	→	光ファイバーケーブル用保護管
	→	不明・その他
	→	敷入管
	→	外排水管（幹線）
	→	雨水き管（幹線）
渠	→	汚水管線（幹線）
	→	雨水き管（幹線）
	→	雨水き管（中水道）
	→	再生ファクターケーブル用保護管
	→	不明・その他
	→	敷入管
	→	外排水管（幹線）
	→	雨水き管（幹線）
	→	雨水き管（中水道）
	→	再生ファクターケーブル用保護管
	→	不明・その他
	→	敷入管
樹及び取付管	□	矩形汚水側
	■	矩形雨水側
	□	円形汚水側
	■	円形雨水側
	取付管（色は図と同等である）	
	●	円形
	■	矩形
	▲	着いて
	○	青銅付（円形）
	○	鋳鉄付（Ｌ型鑄）
	○	鋳鉄付（矩形）
	○	鋳鉄製
管渠断面	○	新管
	☆	その他
	○	形状
	○	円形複数（矩形）
	○	円形複数（円形）
	○	矩形複数（矩形）
	○	矩形複数（円形）
	○	共同溝（矩形）
	○	共同溝（円形）
	○	縦二疊管
	○	インバート施設
	行政境	郡県境
市区境		
町界・丁目界		
処理区域		
処理地名		
処理種別		
処理用途		
部分区画（色は管渠、人孔と同等である）		
特定区画（色は管渠、人孔と同じである）		
指定事業場		
その他		

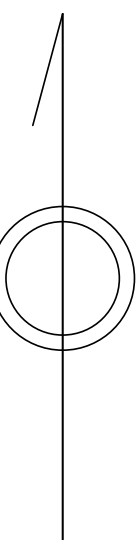