


あ き る 野 市 公 共 下 水 道 台 帳 図

2 9 2 6 - 3

2925-2	2926-1	2926-2
2925-4	2926-3	2926-4
3025-2	3026-1	3026-2

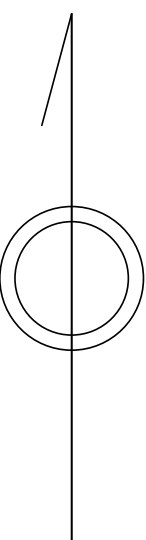

凡例	名 称
●	標準 1号マンホール（内径90ｃｍ）
○	標準 2号マンホール（内径120ｃｍ）
①	標準 3号マンホール（内径150ｃｍ）
②	標準 4号マンホール（内径180ｃｍ）
③	標準 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）
④	標準 7号マンホール（内径230×120ｃｍ）
⑤	標準 8号マンホール（内径300ｃｍ）
⑥	組立 1号マンホール（内径90ｃｍ）
⑦	組立 1号マンホール（内径120ｃｍ）
⑧	組立 1号マンホール（内径150ｃｍ）
⑨	組立 2号マンホール（内径120ｃｍ）
⑩	組立 2号マンホール（内径150ｃｍ）
⑪	組立 4号マンホール（内径180ｃｍ）
㊦	組立 矩型マンホール（内径90×60ｃｍ）
㊧	組立 方形マンホール
㊨	特殊 特1号マンホール（内径90×60ｃｍ）
㊩	特殊 特2号マンホール（内径120×120ｃｍ）
㊪	特殊 特3号マンホール（内径150×120ｃｍ）
㊫	特殊 特4号マンホール（内径180×120ｃｍ）
㊬	小径マンホール（内径30ｃｍ）
㊭	特殊 特殊マンホール
㊮	特殊 分岐マンホール
㊯	特殊 矩形特殊人孔
㊰	特殊 圆形特殊人孔
㊱	特殊 特殊マンホール（使用済）
△	横溝 横形マンホール（内径120×90ｃｍ）
▽	横溝 横形マンホール（内径90×60ｃｍ）
⬆	収縮マンホール（上流）
⬇	収縮マンホール（中流）
⬅	収縮マンホール（下流）
↖	収縮分岐マンホール（上流）
↗	収縮分岐マンホール（中流）
↘	収縮分岐マンホール（下流）
⇝	収縮防衛壁付マンホール（上流）
⇞	収縮防衛壁付マンホール（中流）
⇟	収縮防衛壁付マンホール（下流）
☆	蓋入人孔
➡	遮り入れ、柱口、廊外管理入部等
➔	処理場、ポンプ所への流出または流出部
➕	処理場・雨水上流部又は施設管理者区分界
×	空污管
⊗	雨水幹線
⊙	下水口（清掃口含む）
⬇	下方方向調整器
注）マンホール、変化点及び結合点の色は 表裏より同じである。	
→	合流枝線
→	雨水枝線
→	雨水枝線
→	雨水枝線（しりぞ）
→	雨水吐管（枝線）
→	合流枝線
→	合流枝線（市町村）
→	汚水幹線
→	汚水幹線（市町村）
→	雨水幹線
→	雨水幹線（市町村）
→	清流排水
→	清流排水（幹線）
→	処理場又は工場等からの放流水
→	雨水直達排水線
→	汚水直達排水線
→	雨水直達排水線
→	合流直達排水線
→	合流直達排水線（市町村）
→	汚水直達排水線
→	雨水直達排水線
→	雨水直達排水線（市町村）
→	再生水管（中水道）
→	光ファイバーケーブル敷設線
→	不明、その他
→	外部配
→	方留置管（枝線）
→	方留置管（枝線）
→	方留置管（幹線）
→	方留置管（幹線）
□	矩形汚水渠
■	矩形雨水渠
□	円形汚水渠
●	円形雨水渠
■	附置管（色は図と異色で示す）
●	円形
■	矩形
◻	覆てい
◐	青銅り（円形）
◑	鋳鉄り（円形）
◒	しゅう（し型渠）
◓	鋼筋コンクリート（矩形）
◔	鋼筋コンクリート（円形）
◕	共同溝
◖	新築
☆	その他
◐	方留
◑	円形敷設（矩形）
◒	円形敷設（円形）
◓	矩形敷設（矩形）
◔	矩形敷設（円形）
◕	共同溝（矩形）
◖	共同溝（円形）
◗	第二巻管
◘	インポート張出
—	都県境
- - -	市区境
- · - · -	町境・丁目境
- ○ - ○ -	処理区境
- □ - □ -	処理店名
- ● - ● -	処理地
- ▲ - ▲ -	処理区域
- ☆ - ☆ -	指定受託（色は管渠、人孔と異色で示す）
- ◎ - ◎ -	指定受託（色は管渠、人孔と同じで示す）
①	特定事業種

図面出力年月日 令和6年9月

縮尺 1 / 500

$$2926 - 3$$
