



あ き る 野 市 公 共 下 水 道 台 帳 図

3 4 2 3 - 2	3 4 2 3 - 1	3 4 2 3 - 2
3 4 2 3 - 4	3 4 2 3 - 3	3 4 2 3 - 4
3 5 2 3 - 2	3 5 2 3 - 1	3 5 2 3 - 2



凡例	名 称
●	標準 1号マンホール (内径90cm)
○	標準 2号マンホール (内径120cm)
○	標準 3号マンホール (内径150cm)
①	標準 4号マンホール (内径180cm)
②	標準 5号マンホール (内径210×120cm)
③	標準 6号マンホール (内径260×120cm)
④	標準 7号マンホール (内径300×120cm)
⑤	標準 8号マンホール (内径75cm)
①	縮立 1号マンホール (内径90cm)
②	縮立 2号マンホール (内径120cm)
③	縮立 3号マンホール (内径150cm)
④	縮立 4号マンホール (内径180cm)
⑤	縮立 矩形マンホール (内径90×60cm)
⑥	縮立 方形マンホール
⑦	特殊 特1号マンホール (内径90×60cm)
⑧	特殊 特2号マンホール (内径120×120cm)
⑨	特殊 特3号マンホール (内径150×120cm)
⑩	特殊 特4号マンホール (内径180×120cm)
⑪	特殊 特5号マンホール (内径30cm)
⑫	特殊 特殊マンホール
⑬	特殊 分岐マンホール
⑭	特殊 内部特殊人孔
⑮	特殊 外部特殊人孔
⑯	特殊 特殊マンホール (解使用)
⑰	橋門 橋門形マンホール (内径120×90cm)
⑱	橋門 橋門形マンホール (内径90×60cm)
⑲	伏越マンホール (上流)
⑳	伏越マンホール (中流)
㉑	伏越マンホール (下流)
㉒	伏越分水マンホール (上流)
㉓	伏越分水マンホール (中流)
㉔	伏越分水マンホール (下流)
㉕	伏越防範付マンホール (上流)
㉖	伏越防範付マンホール (中流)
㉗	伏越防範付マンホール (下流)
☆	ダミー人孔
➡	取入口、社口、局外管取入部等
➡	遊歩道、ポンプ所への進入部または流出部
➡	私道管取入部上流部又は遊歩道管取入部
Ⓐ	空取井
ⓧ	排水井
ⓧ	遊歩
ⓧ	点検口 (清掃口含む)
ⓧ	下流方向調整部
注) マンホール、変化点及び接合点の色は管渠と同じである。	
管	
➡	合流枝線
➡	汚水枝線
➡	雨水枝線
➡	雨水枝線 (L型)
➡	雨水枝線 (枝線)
➡	合流幹線
➡	合流幹線 (市町村)
➡	汚水幹線
➡	汚水幹線 (市町村)
➡	雨水幹線
➡	雨水幹線 (市町村)
➡	清流管
➡	雨水幹線 (幹線)
➡	処理場又はポンプ所からの放流渠
➡	合流圧送管枝線
➡	汚水圧送管枝線
➡	雨水圧送管枝線
➡	合流圧送管幹線
➡	合流圧送管幹線 (市町村)
➡	汚水圧送管幹線
➡	汚水圧送管幹線 (市町村)
➡	雨水圧送管幹線
➡	雨水圧送管幹線 (市町村)
➡	再生水管 (中水道)
➡	光ファイバーケーブル埋設管
➡	不明・その他
➡	管取入部
➡	雨水管
➡	汚泥管渠 (枝線)
➡	遊歩管渠 (枝線)
➡	汚泥管渠 (幹線)
➡	遊歩管渠 (幹線)
➡	雨水管渠 (幹線)
➡	雨水管渠 (幹線)
樹 及 び 取 付 管	
□	矩形汚水管
■	矩形雨水管
○	円形汚水管
●	円形雨水管
—	取付管 (色は樹と同じである)
管 渠 断 面	
●	円形
●	矩形
●	溝型
●	溝型 (円形)
●	溝型
●	L型 (U型)
●	溝型 (矩形)
●	溝断面
●	共同溝
●	溝渠
●	その他
●	台形
●	円形複数 (矩形)
●	円形複数 (円形)
●	矩形複数 (矩形)
●	矩形複数 (円形)
●	共同溝 (矩形)
●	共同溝 (円形)
●	溝二重管
●	インバート継ぎ
行 政 境	
—	都府県界
—	市区界
—	町界・丁目界
—	処理区域
—	処理区域
—	処理区域
—	排水区域
—	処理区域
そ の 他	
—	境界記号 (色は管渠、人孔と同じである)
—	境界記号 (色は管渠、人孔と同じである)
—	特定事業地

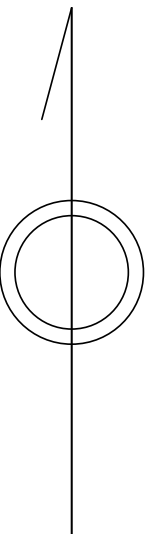